


Risultati Test di Funzionalità Respiratoria

ID paziente	MSP3096303030
Cognome	cancelli
Nome	sara
Data di nascita	02/08/1970 (55 anni)
Gruppo etnico	Caucasico
Fumo	Non fumatore
Worklist	

Data prova 21/10/2025 10:08


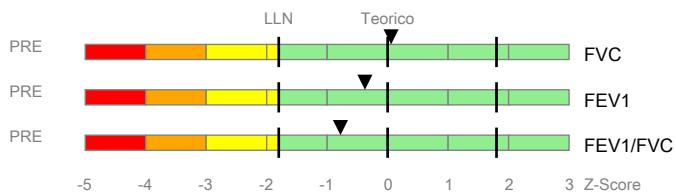


Parametri	PRE	LLN	Z-Score	%Teor.
FVC(L)	3,22	2,44	0,06	100,81
FEV1(L)	2,41	1,95	-0,38	94,79
FEV1/FVC	0,75	0,68	-0,78	
FET(s)	5,50	-	-	91,67
FEV1/VC	-	-	-	

BTSP 1,115 20 °C (68 °F) - Teorico GLI - Posizione: Non specificato
Controllo qualità PRE: FVC A, FEV1 A

Interpretazione

Spirometria normale

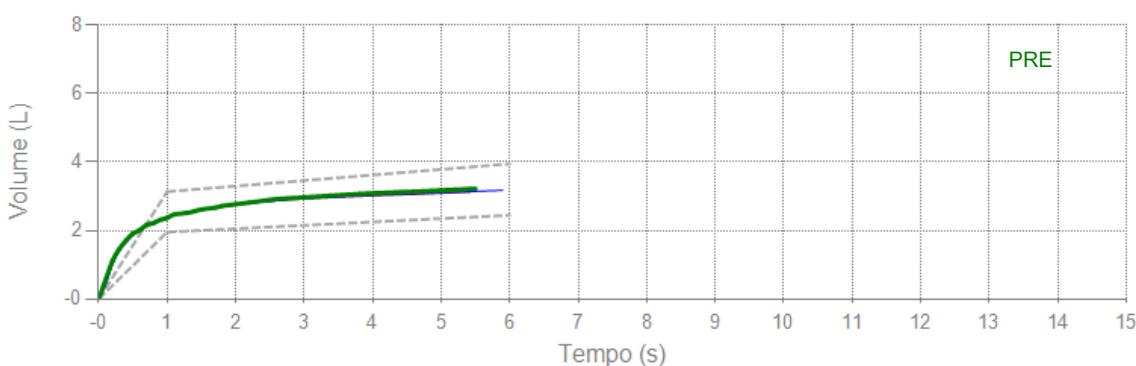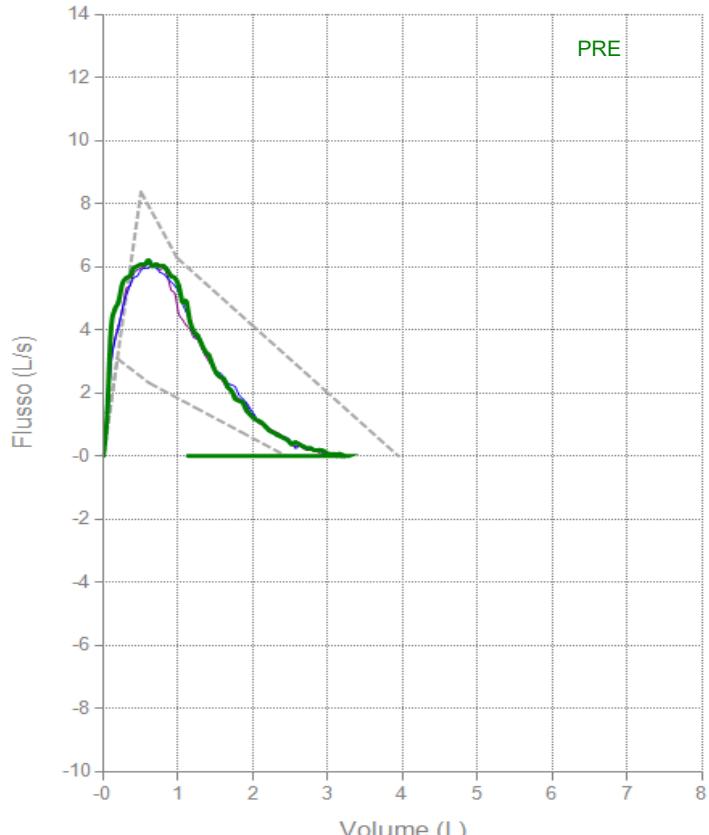

Conclusioni / Diagnosi

nella norma, fev1 su fvc valore limite

Doctor Signature

Dott. Alessandro Angelillo
Medico Chirurgo O.M. RMN 04166
ELENCO MEDICI COMPETENTI N. 22099

 Stampato con MIR Spiro 1.1

Technician Signature

Strumento di misura utilizzato

Minispir s/n C20623

Last calibration check: 17/01/2024 09:21